

Frontansicht
Front View





WRU 500




WRU 501

Maße der Unterputzdosen nach UK-Norm
Dimensions of UK Standard flush-mount socket & switch gang boxes

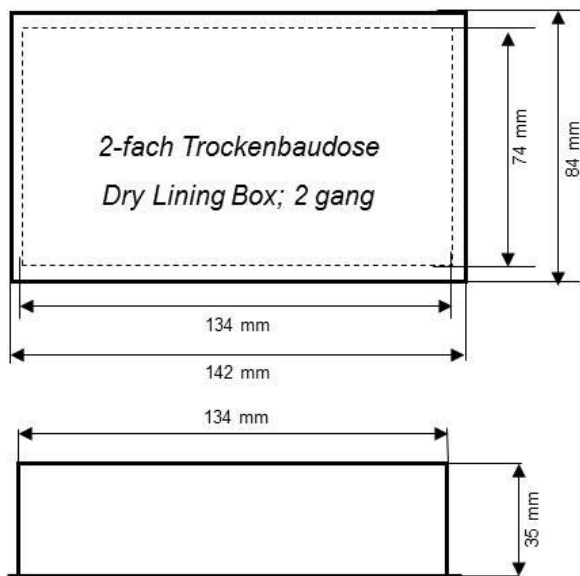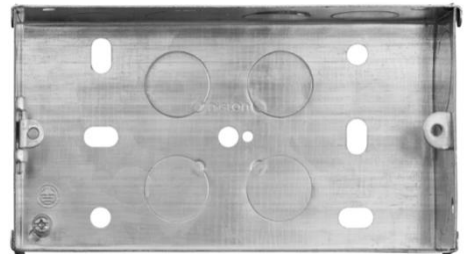

2-fach Trockenbaudose
Dry Lining Box; 2 gang

Maße Ausschnitt
Wall cut-out dimensions:
134mm x 74mm; min. 35mm

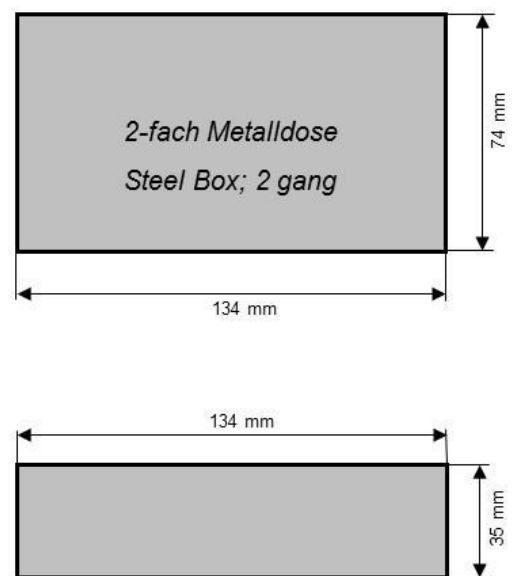


2-fach Metalldose
Steel Box; 2 gang



Maße Ausschnitt
Wall break-out dimensions:
134mm x 74mm; min. 35mm

Anschluss WRU 500, WRU 501 und WTC 500
 Connecting WRU 500, WRU 501, and WTC 500

Flureinheit WRU 500
 Corridor panel WRU 500

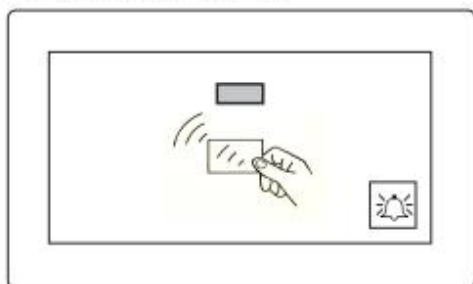

Zimmereinheit WRU 501
 In-room panel WRU 501

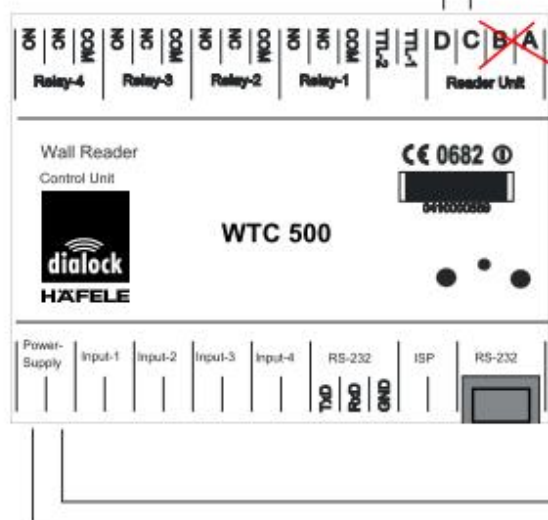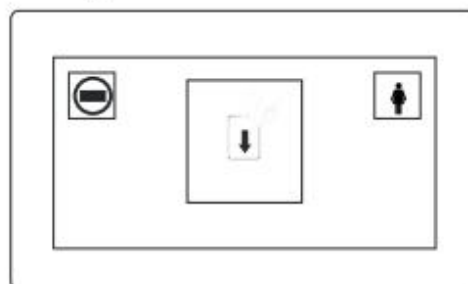

Anmerkung:

Die Flureinheit WRU 500 und die Zimmereinheit WRU 501 benötigen eine Versorgungsspannung von 12VDC - 24 VDC. Die Versorgung darf nicht mit 5 VDC von "A" und "B" des WTC 500 erfolgen!



Remark:

The corridor panel WRU 500 and the in-room panel WRU 501 need a supply voltage of 12VDC - 24 VDC. Power must not be supplied from the WTC 500's 5VDC output on "A" and "B".